



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0606

检 验 报 告

TEST REPORT

No: (2025) 皖检 JX 字 第 00892 号

产品名称 HXGZ 一体化消防增压泵站模块
Product Name

受检单位 合肥硬派供水技术有限公司
Inspected Body

委托单位 合肥硬派供水技术有限公司
Client

检验类别 委托检验
Kind of Test



安徽省产品质量监督检验研究院
Anhui Product Quality Supervision & Inspection Research Institute

安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Product Quality Supervision & Inspection Research Institute

检 验 报 告 TEST REPORT

No: (2025) 皖检 JX 字 第 00892 号

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	HXGZ 一体化消防增压泵站模块		型号规格 Model/Type	1m × 2m	
标称生产单位 Nominal Manufacturer	合肥硬派供水技术有限公司		受检单位 Inspected Body	合肥硬派供水技术有限公司	
委托单位 Client	合肥硬派供水技术有限公司		抽样单位 Sampling Body	/	
委托单位地址 Client Address	安徽省合肥市肥西县紫蓬镇工业聚集区森林大道北侧皖液液压 1 号厂房		抽样地点 Sampling Site	/	
检验项目 Test Items	共查项【详见附页】		样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常	
检验日期 Test Date	2025. 04. 14		原编号或生产日期 Serial Number/ Manufactured Date	/	
标称商标/品牌 Nominal Trade Mark/Brand	/	抽样人员 Sealing Staff	/	检查封样人员 Checking and Sealing Samples	/
检验类别 Kind of Test	委托检验	抽样基数 Sampling Basis	/	样品数量 Samples Quantity	1 块
样品等级 Sample Grade	耐火 1. 5h	抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Receipt Date	2025-04-07
检验依据 Test Criteria	GB/T9978. 1-2008 及委托方提供的技术要求				
检验结论 Test Conclusion	该样品所检项目符合 GB/T9978. 1-2008 及委托方提供的技术要求的要求。 签发日期: 2025年04月18日 检验专用章				
备注 Note	/				

批准: 武华胜
Approver:

审核: 张忠
Auditor:

编制: 李伟琦
Writer:


安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

No: (2025) 皖检 JX 字 第 00892 号

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目名称	技术要求	检验结果	单项判定
1	耐火性能 (耐火完整性)	≥ 1.50h	> 1.50h	合格
		背火面不出现超过 10s 或以上的持续火焰	试件背火面未出现火焰	
		φ6mm 的缝隙探棒不能穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动 150mm 的长度。	未出现贯通至试验炉内的裂缝	
		φ25mm 的缝隙探棒不能穿过试件进入炉内。		
备注	1. 耐火试验时试件垂直安装; 2. 委托方要求耐火试验时间 1.50h。			



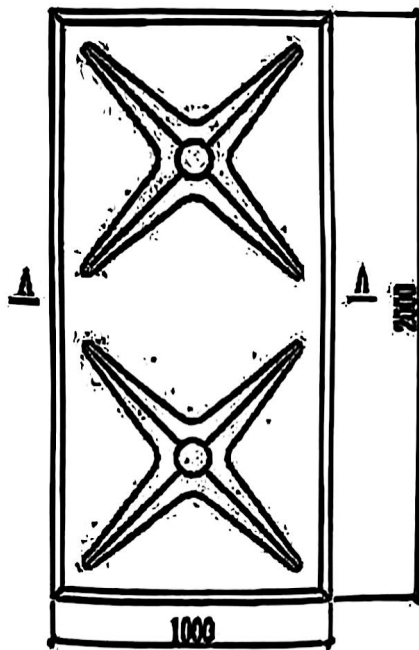

模块平面图



A-A剖面图



材质: 热镀锌板
厚度: 3.0mm

试件图纸由委托方提供, 信息的真实性由委托方负责

监
月

安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

№: (2025) 皖检 JX 字 第 00892 号

共 4 页 第 4 页

	
耐火试验前照片	耐火试验后照片
以 下 空 白	

章

注 意 事 项

1. 报告无本单位“检验专用章”及骑缝章无效。
 2. 除全文复制外，未经本单位批准不得部分复制报告。
 3. 报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。
 4. 对报告若有异议，应于收到或应当收到报告之日起十五日内书面提出，逾期不予受理。属于监督性质的，向组织实施监督的部门提出。属于委托性质的，由委托方向本单位提出。异议期有特殊规定的，执行特殊规定。
 5. 委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品、信息的真实性和完整性负责。
 6. 委托方在收到报告一个月以来本单位办理退样手续，逾期由本单位自行处理。保存期有特殊规定的，执行特殊规定。
 7. 扫描报告封面上的二维码，可识别报告真伪。
 8. 本报告以中文为准，解释权属于本单位。
- 检测地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路 33 号。
- 业务联系电话：0551-63855622(建筑消防、节水排灌)、63356267(电子电器)、63355216(机械轻工)、63499510(食品化工)、63356420(纤维纺织)、62880812(黄金珠宝)、0550-2350071(轨道交通)。
- 网址：www.ahzjy.org.cn

REMARK

1. The test report is invalid if there are not the marks of the special stamps for test or the testing laboratorys official stamps.
2. Except for full-text copying, no part of the report may be copied without the approval of this unit.
3. The test report is invalid without the signature of writer, auditor and approver, or it has been altered.
4. As to supervision tests, if there is objection, within 15 days from the date of receipt of the report should be responsible for the supervision and spot check product quality supervision department or its superior product quality supervision departments apply for review, within the time limit shall not accept it. If there are special provisions on the objection period, special provisions shall be implemented.
5. As to entrusted tests, the results presented relate only to the received samples.
6. If without objection, applicant should take back the sample within one month after receiving the test report, otherwise the sample will be abandoned. If there are special provisions on the term of deposit, special provisions shall be implemented.
7. Scan the QR code on the cover of the report to identify the authenticity of the report.
8. In case of discrepancy, the original version in Chinese shall prevail, and the right of interpretation belongs to the testing laboratory.

